


PREVENTIEVE CONSERVERINGSWIJZER

H

voor hippomobiele collecties

Volg de stappen, ontdek uw gebouwtype en kom erachter hoe u uw rijtuig(en) het beste behoudt!

Start hier!

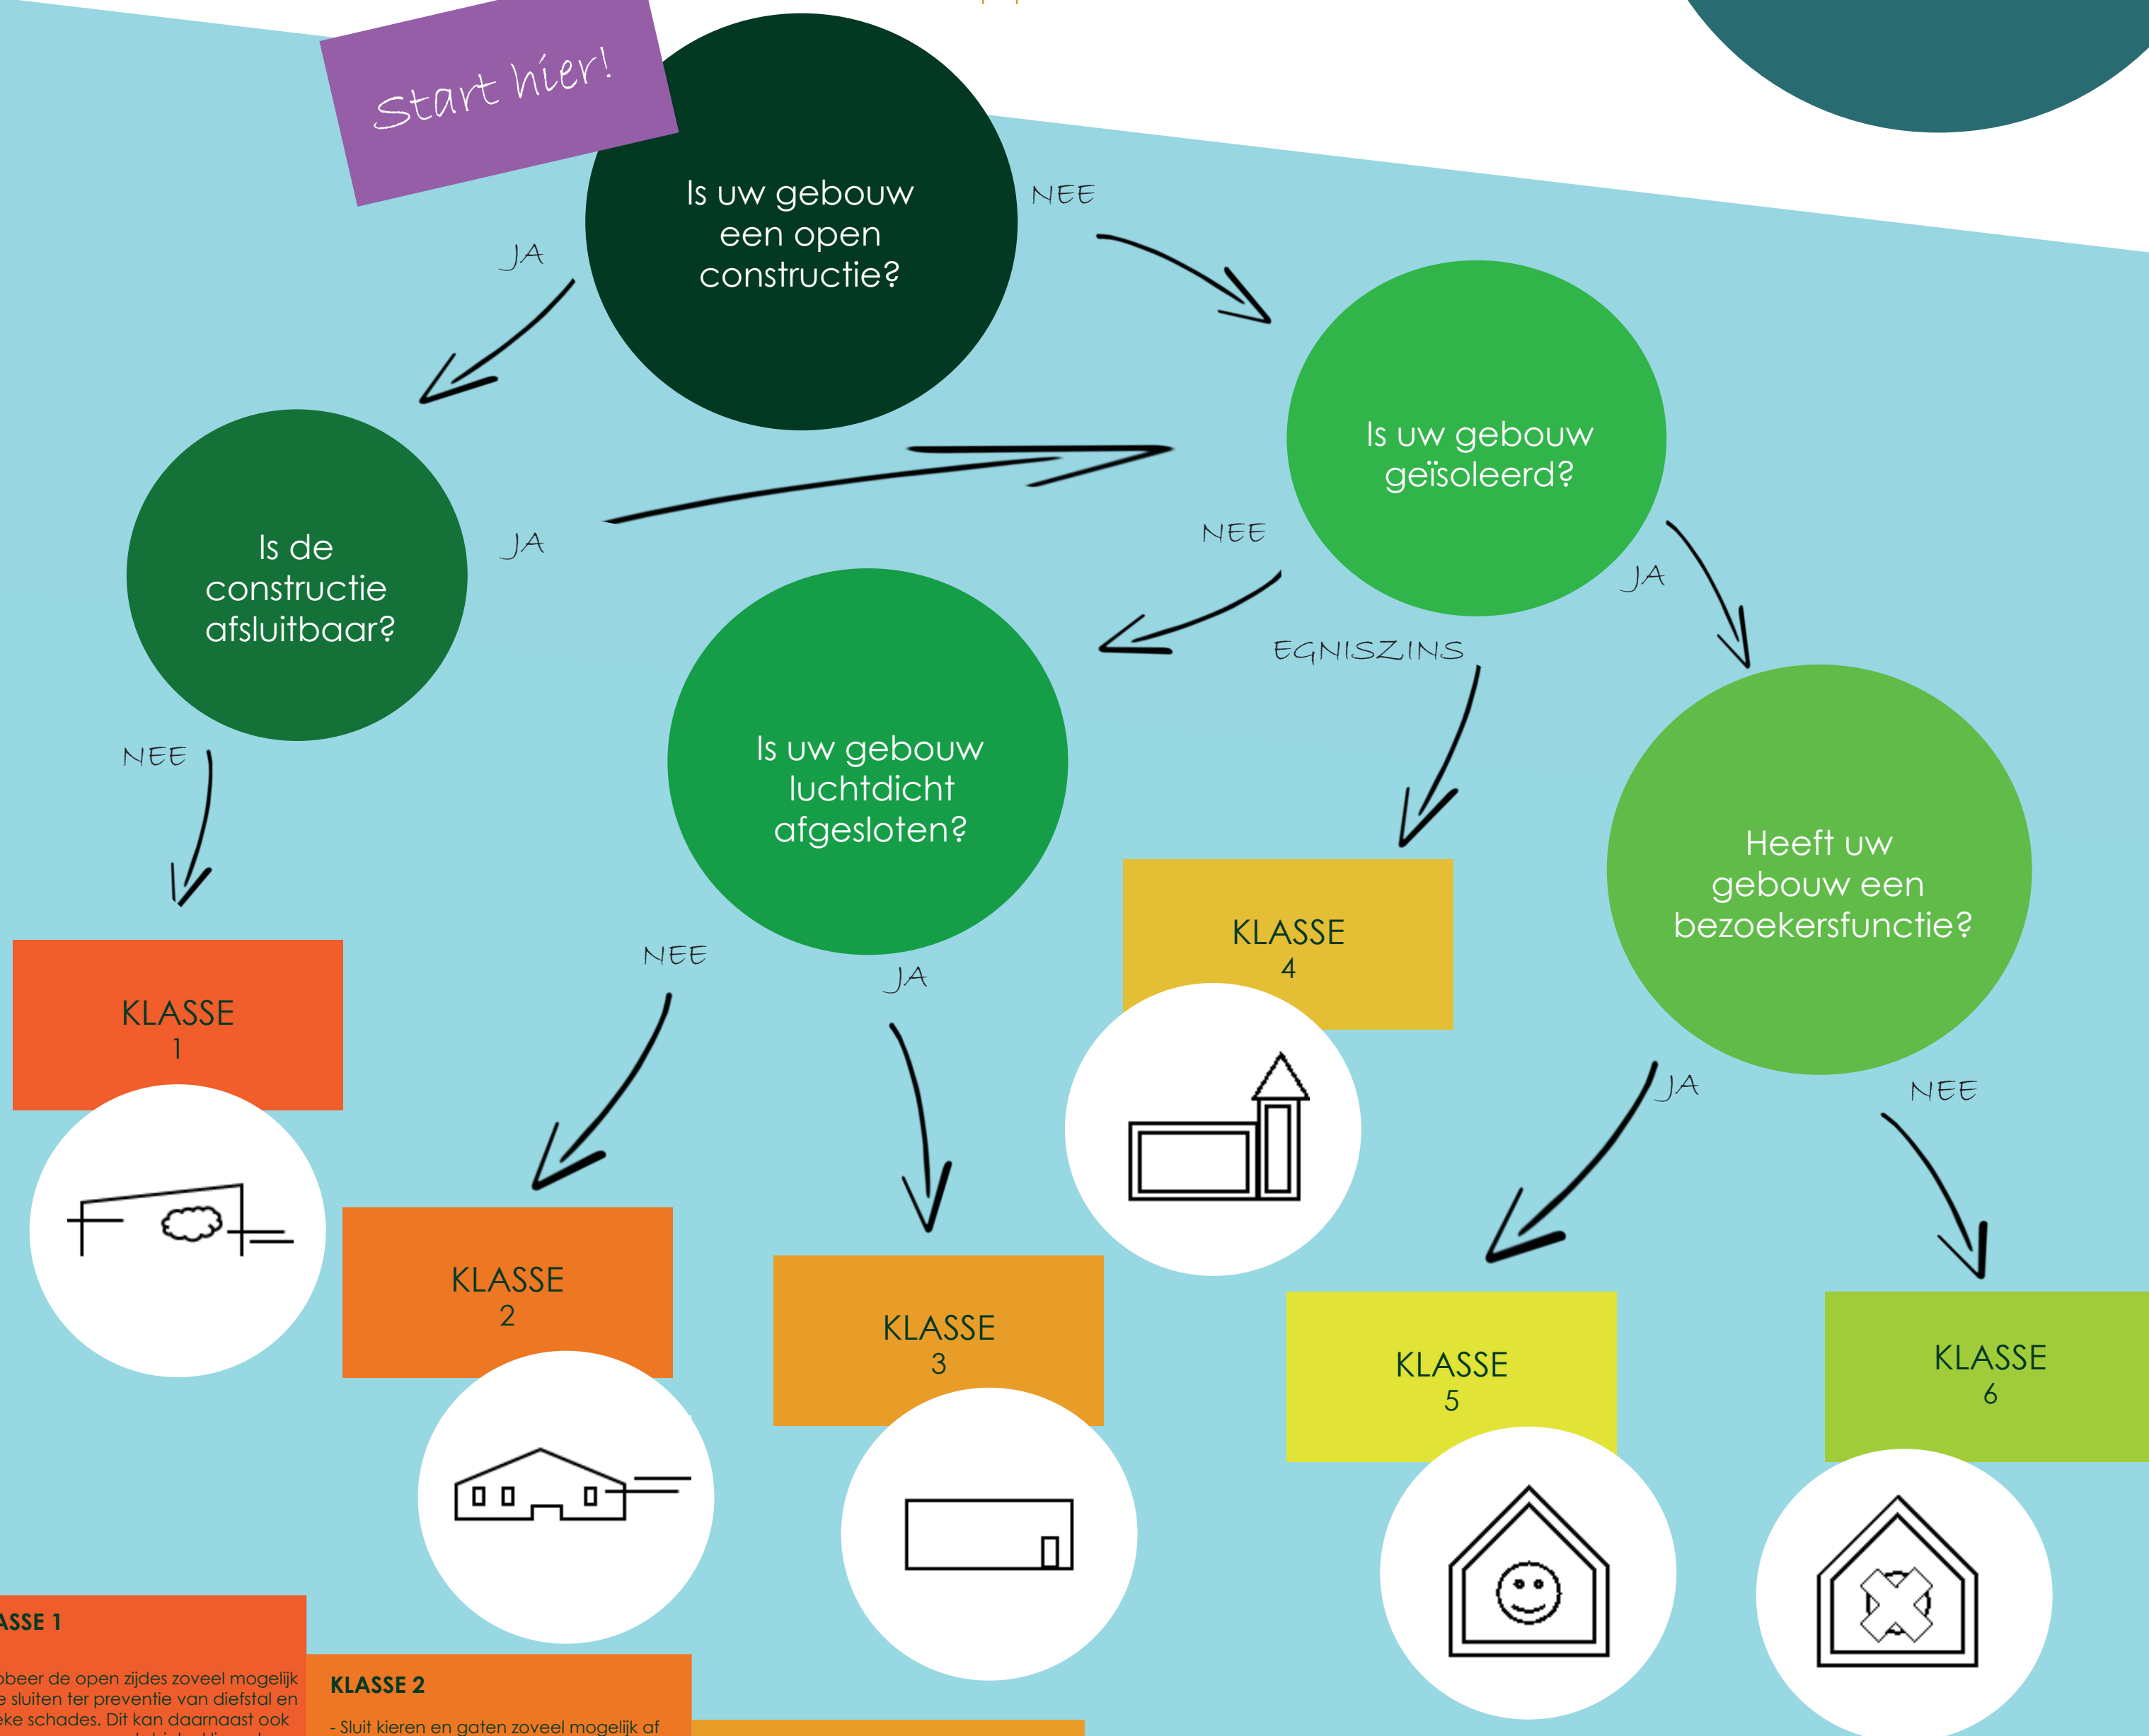

KLASSE 1

- Probeer de open zijdes zoveel mogelijk af te sluiten ter preventie van diefstal en fysieke schade. Dit kan daarnaast ook bijdragen aan een stabiel klimaat.
- Reinig uw object(en) 1x per maand. Doe dit droog, dus zonder schoonmaakmiddelen of water! Enkel stofvrij maken is voldoende.
- Voer maandelijks een visuele check uit op ongedierte. Plaats eventueel plakvallen om te monitoren wat voor ongedierte er voorkomt. Voor bestrijding of behandeling raadpleeg een specialist voor advies (zie onderstaande gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens per half jaar vast. Noteer schadebeelden, controleer op losse onderdelen en kijk of uw object achteruit is gegaan t.a.v. een half jaar daarvoor. Is dit het geval, vraag om advies van een professional.
- Plaats uw collectie gunstig zodat het geen direct zonlicht opvangt.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één keer per half jaar, 90 graden met de klok mee. Zo wordt de druk op de wielen verdeeld en blijven ze beter intact. Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een specialist.
- **Grotere investering:** sluit uw opslag af zodat vocht niet makkelijk binnenkomt en het klimaat beter beheersbaar is, maar zorg wel voor goede luchtventilatie.

KLASSE 2

- Sluit kieren en gaten zoveel mogelijk af tegen ongedierte.
- Houd verlichting zoveel mogelijk uit, dit voorkomt grote schade!
- Reinig uw object(en) 1x per maand. Doe dit droog, dus zonder schoonmaakmiddelen of water! Enkel stofvrij maken is voldoende.
- Maak het gebouw 1x per maand stofvrij.
- Voer maandelijks een visuele check uit op ongedierte. Plaats eventueel plakvallen om te monitoren wat voor ongedierte er voorkomt. Voor bestrijding of behandeling raadpleeg een specialist voor advies (zie onderstaande gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens per half jaar vast. Noteer schadebeelden, controleer op losse onderdelen en kijk of uw object achteruit is gegaan t.a.v. een half jaar daarvoor. Is dit het geval, vraag om advies van een professional.
- Plaats brandblussers in het gebouw op een bereikbare plek.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één keer per half jaar, 90 graden met de klok mee. Zo wordt de druk op de wielen verdeeld en blijven ze beter intact. Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een specialist.
- **Grotere investering:** isoleer uw gebouw, dit draagt bij aan een stabiel klimaat.

KLASSE 3

- Sluit kieren en gaten zoveel mogelijk af tegen ongedierte.
- Houd verlichting zoveel mogelijk uit, dit voorkomt grote schade!
- Reinig uw object(en) 1x per maand. Doe dit droog, dus zonder schoonmaakmiddelen of water! Enkel stofvrij maken is voldoende.
- Maak het gebouw 1x per maand stofvrij.
- Voer maandelijks een visuele check uit op ongedierte. Plaats eventueel plakvallen om te monitoren wat voor ongedierte er voorkomt. Voor bestrijding of behandeling raadpleeg een specialist voor advies (zie onderstaande gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens per half jaar vast. Noteer schadebeelden, controleer op losse onderdelen en kijk of uw object achteruit is gegaan t.a.v. een half jaar daarvoor. Is dit het geval, vraag om advies van een professional.
- Plaats brandblussers in het gebouw op een bereikbare plek.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één keer per half jaar, 90 graden met de klok mee. Zo wordt de druk op de wielen verdeeld en blijven ze beter intact. Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een specialist.
- Monitor het klimaat door middel van dataloggers en streef naar een luchtvochtigheid (RH) tussen de 60-65% en een temperatuur (T) van +/- 18 graden C. (streef naar ASHRAE klimaat-klasse B) -> zie hiervoor: <http://www.depotwijzer.be/klimaatklassen>

KLASSE 4

- Houd deuren zo veel mogelijk gesloten.
- Houd verlichting zoveel mogelijk uit, dit voorkomt grote schade!
- Reinig uw object(en) 1x per maand. Doe dit droog, dus zonder schoonmaakmiddelen of water! Enkel stofvrij maken is voldoende.
- Maak het gebouw 1x per maand stofvrij.
- Voer maandelijks een visuele check uit op ongedierte. Plaats eventueel plakvallen om te monitoren wat voor ongedierte er voorkomt. Voor bestrijding of behandeling raadpleeg een specialist voor advies (zie onderstaande gegevens).
- Leg de conditie van uw collectie eens per half jaar vast. Noteer schadebeelden, controleer op losse onderdelen en kijk of uw object achteruit is gegaan t.a.v. een half jaar daarvoor. Is dit het geval, vraag om advies van een professional.
- Plaats brandblussers in het gebouw op een bereikbare plek.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één keer per half jaar, 90 graden met de klok mee. Zo wordt de druk op de wielen verdeeld en blijven ze beter intact. Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een specialist.
- Monitor het klimaat door middel van dataloggers en streef naar een luchtvochtigheid (RH) tussen de 60-65% en een temperatuur (T) van +/- 18 graden C. (streef naar ASHRAE klimaat-klasse A1) -> zie hiervoor: <http://www.depotwijzer.be/klimaatklassen>

KLASSE 5

- Maak het gebouw 1x per maand stofvrij.
- Voer maandelijks een visuele check uit op ongedierte. Plaats plakvallen en monitor wat voor ongedierte er voorkomt. Wanneer nodig, behandel uw object(en).
- Leg de conditie van uw collectie eens per half jaar vast. Noteer schadebeelden, controleer op losse onderdelen en kijk of uw object achteruit is gegaan t.a.v. een half jaar daarvoor. Bij zichtbare achteruitgang neem extra maatregelen.
- Zorg dat brandblussers nooit worden geblokkeerd door een object.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één keer per half jaar, 90 graden met de klok mee. Zo wordt de druk op de wielen verdeeld en blijven ze beter intact. Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een specialist.
- Monitor het klimaat met dataloggers en streef naar een luchtvochtigheid (RH) tussen de 60-65% en een temperatuur (T) van +/- 18 graden C. (streef naar ASHRAE klimaat-klasse AA) -> zie hiervoor: <http://www.depotwijzer.be/klimaatklassen>
- Plaats koordjes voor objecten en beperk het aantal bezoekers in de ruimte, dit voorkomt fysieke schade aan de collectie. Vermijd evenementen rondom uw collectie en tref anders extra maatregelen.

KLASSE 6

- Maak het gebouw 1x per maand stofvrij.
- Voer maandelijks een visuele check uit op ongedierte. Plaats eventueel plakvallen om te monitoren wat voor ongedierte er voorkomt. Wanneer nodig, behandel uw object(en).
- Leg de conditie van uw collectie eens per half jaar vast. Noteer schadebeelden, controleer op losse onderdelen en kijk of uw object achteruit is gegaan t.a.v. een half jaar daarvoor. Bij zichtbare achteruitgang neem extra maatregelen.
- Zorg dat brandblussers nooit worden geblokkeerd door objecten of collectie.
- Draai de wielen van uw rijtuig(en) één keer per half jaar, 90 graden met de klok mee. Zo wordt de druk op de wielen verdeeld en blijven ze beter intact. Doe dit alleen wanneer uw rijtuig niet té instabiel is. Beoordeel dit zelf of vraag een specialist.
- Monitor het klimaat door middel van dataloggers en streef naar een luchtvochtigheid (RH) tussen de 60-65% en een temperatuur (T) van +/- 18 graden C. (streef naar ASHRAE klimaat-klasse AA) <http://www.depotwijzer.be/klimaatklassen>
- Fotografeer uw collectie en noteer belangrijke informatie en objectgegevens. (het liefst digitaal)